




Pressure drop diagram

نمودار افت فشار

According to the selected model and chilled water flow through evaporator, chilled water side pressure drop could be extracted for choosing the appropriate circulating pump.

با توجه به مدل انتخاب شده و دبی آب چیلد عبوری، افت فشار سمت آب اواپراتور جهت انتخاب پمپ سیرکولاتور بدست می آید.

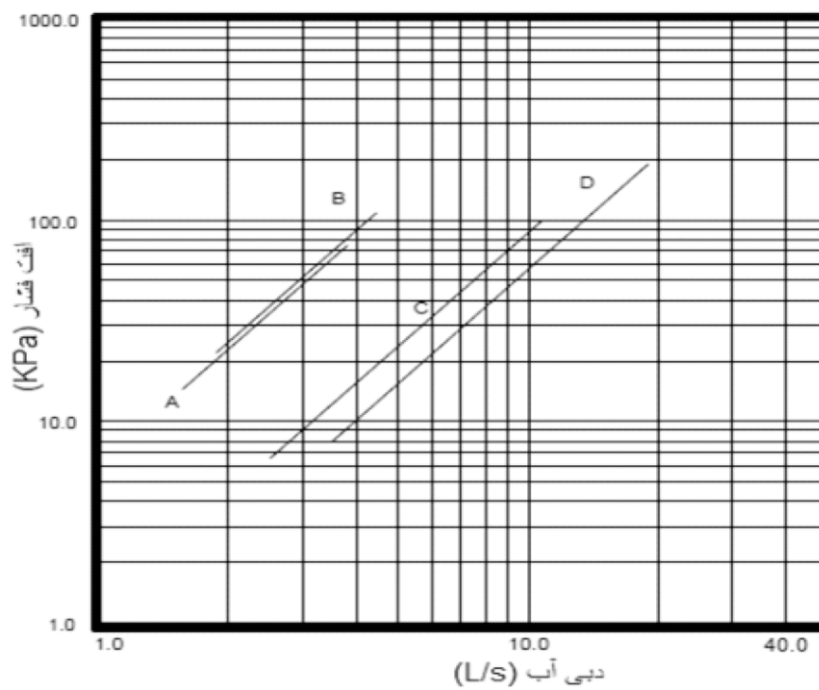

نمودار ۱

مدل	نام منحنی
SLC 10 , SLC 15	A
SLC 20	B
SLC 30	C
SLC 40	D

جدول شماره (۶)